


ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE
INSTALLATION INSTRUCTIONS
ANLEITUNG FÜR INSTALLATION
INSTRUCTIONS POUR L'INSTALLATION
INSTRUCCIONES PARA INSTALACIÓN

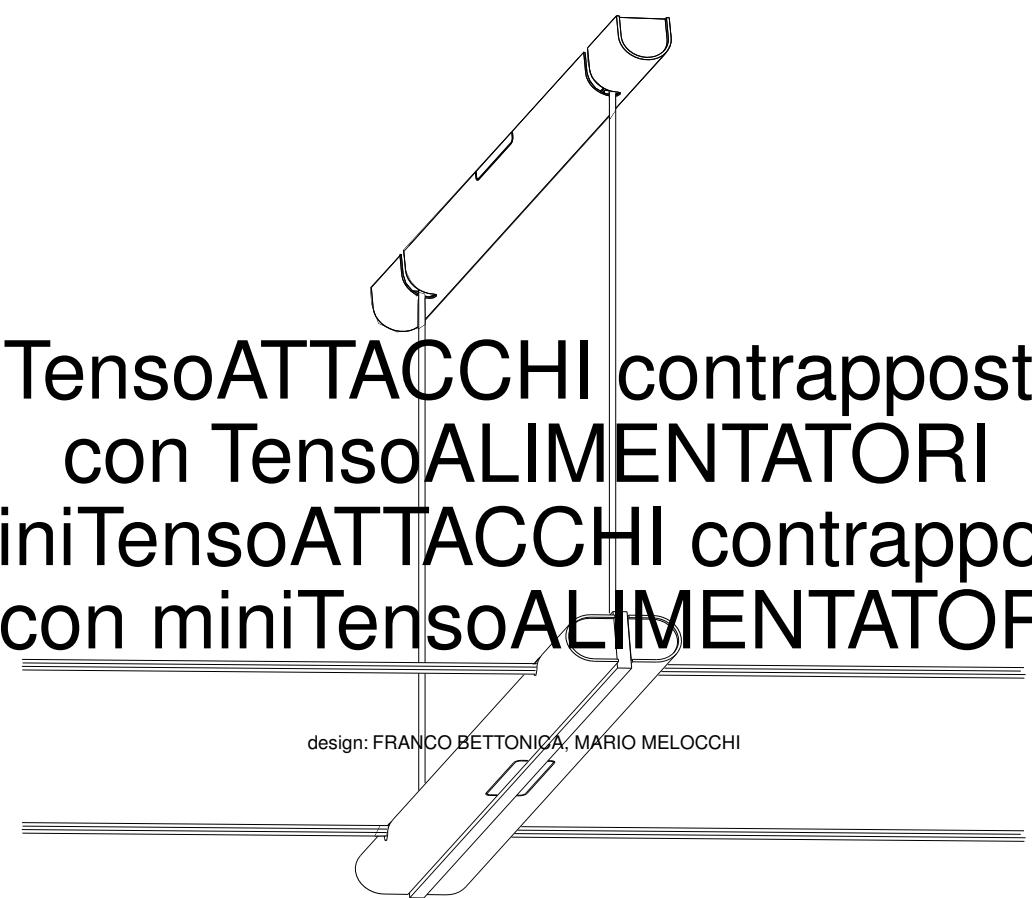

**TensoATTACCHI contrapposti
con TensoALIMENTATORI
miniTensoATTACCHI contrapposti
con miniTensoALIMENTATORI**

design: FRANCO BETTONICA, MARIO MELOCCHI

CE  

CINI&NILS®

Caratteristiche di sicurezza	Safety features	Sicherheitsmerkmale	Caractéristiques de sécurité	Características de seguridad
<p>Struttura a cavi per sostenere e alimentare apparecchi illuminanti del sistema Tenso / miniTenso, costruita secondo le norme europee di sicurezza EN60598-1 e i criteri della classe II che non richiedono la messa a terra. Il rispetto delle norme di sicurezza è sorvegliato dall' Istituto Italiano del Marchio di Qualità.</p> <p>La sicurezza è garantita solo se la struttura viene installata in modo appropriato in base alle relative istruzioni.</p> <p>Conservare con cura queste istruzioni per ogni ulteriore consultazione.</p>	<p>Cable system for supporting and providing power to light fittings in the Tenso / miniTenso line, produced to comply with EN60598-1 European safety standards and the criteria of class II, which do not require any earth connections.</p> <p>The conformity with the safety standards is controlled by the Istituto Italiano del Marchio di Qualità.</p> <p>Safety is only guaranteed if the fitting is installed and used correctly, according to the attached instructions.</p> <p>Keep these instructions carefully for further reference.</p>	<p>Stahlkabelsystem zum Tragen und zur Stromspeisung von Leuchten des Tenso- und miniTenso-Programms gemäß europäischer Sicherheitsnorm EN 60598-1 und den Anforderungen für die Sicherheitsklasse II, für welche keine Erdung erforderlich ist.</p> <p>Die Einhaltung der besagten Bestimmungen wird durch das Istituto Italiano del Marchio di Qualità (italienische Güteprüfstelle) kontrolliert.</p> <p>Die Betriebssicherheit ist jedoch nur gewährleistet, wenn die Konstruktion entsprechend den mitgelieferten Anweisungen installiert und benutzt wird.</p> <p>Bewahren Sie diese Anweisungen daher zur späteren Einsichtnahme sorgfältig auf.</p>	<p>Système de câble pour soutenir et alimenter les appareils d'éclairage de la ligne Tenso / miniTenso, fabriqué selon les normes européennes de sécurité EN 60598-1 et aux critères de la classe II qui ne requièrent pas la mise à terre.</p> <p>La conformité aux normes de sécurité est surveillée par l' Istituto Italiano del Marchio di Qualità.</p> <p>La sécurité est garantie seulement si le système est installé et utilisé de façon appropriée conformément aux instructions. Conserver avec soin ces instructions afin de pouvoir les consulter à tout moment.</p>	<p>Sistema de cables para sostener y alimentar aparatos de iluminación de la línea Tenso / miniTenso, fabricado según las normas europeas de seguridad EN 60598-1 y los criterios de la clase II que no requieren puesta a tierra.</p> <p>El respeto de las normas de seguridad está garantizado por el Istituto Italiano del Marchio di Qualità.</p> <p>La seguridad se garantiza sólo si la estructura se instala de manera apropiada en base a las instrucciones correspondientes. Conservar cuidadosamente estas instrucciones para cualquier futuras consulta.</p>
Avvertenze	Warning	Sicherheitshinweise	Avertissement	Advertencias
<p>■ L'installazione deve essere effettuata da installatori qualificati nel pieno rispetto della normativa CEI 64-8</p> <p>■ Questa struttura, in Classe II, deve essere installata in modo che le parti metalliche esposte non siano in contatto elettrico con parti dell'installazione elettrica collegate ad un conduttore di protezione.</p> <p>■ I TensoATTACCHI / miniTensoATTACCHI CONTRAPPOSTI devono essere installati in modo che le lampade alogene R7s siano orizzontali o comunque con una inclinazione non superiore a 4°.</p> <p>■ I tasselli in dotazione sono di tipo universale e pertanto adatti e sufficienti per la maggior parte dei muri purchè in buone condizioni; per applicazioni su muri particolari dovranno essere usati tasselli adeguati</p> <p>■ Prima di installare i cavi verificare l'ottimo ancoraggio dei tasselli ai muri</p> <p>■ Non utilizzare per alcun motivo i TensoALIMENTATORI / miniTensoALIMENTATORI per sostenere i Tensocavi.</p> <p>■ Eventuali re-installazioni devono essere effettuate con cavi nuovi</p>	<p>■ The fitting should be installed by qualified installers to comply with the HD 384 standards.</p> <p>■ This Class II connection should be installed so that any exposed metal work is not in electrical contact with any part of the electrical installation connected to a protective conductor.</p> <p>■ TensoATTACCHI / miniTensoATTACCHI CONTRAPPOSTI must be installed so that the R7s halogen bulbs are horizontal or with a slope of no more than 4°.</p> <p>■ The rawplugs (5) supplied are of the universal type and are therefore suitable for most walls, as long as they are in good condition. Use special rawplugs to apply the fittings to special walls.</p> <p>■ Before installing the wiring, make sure that the rawplugs are securely anchored in the wall.</p> <p>■ Under no circumstances should you ever use the TensoALIMENTATORI / miniTensoALIMENTATORI to support the TensoCAVI.</p> <p>■ Always use new wires when reinstalling the fittings.</p>	<p>■ Die Leuchte ist von qualifizierten Fachleuten im Einklang mit der Bestimmung HD 384 zu installieren.</p> <p>■ Diese Befestigung der Sicherheitsklasse II muß so installiert werden, daß freiliegende Metallteile keinen Kontakt mit stromführenden Schutzteilen haben.</p> <p>■ Die TensoATTACCHI-und miniTensoATTACCHI CONTRAPPOSTI sind so anzubringen, daß die R7s-Halogenlampen waagerecht ausgerichtet sind bzw. mit einer Neigung von maximal 4°.</p> <p>■ Die mitgelieferten Universaldübel eignen sich für die meisten Wandarten, sofern sich diese in gutem baulichem Zustand befinden; für die Anbringung an besonderen Wänden sind entsprechende Spezialdübel zu verwenden.</p> <p>■ Überprüfen Sie vor der Kabelanbringung den einwandfreien Halt der Dübel in den Wänden.</p> <p>■ Die TensoALIMENTATORI-und miniTensoALIMENTATORI dürfen in keinem Fall zum Tragen der TensoCAVI (Kabel) verwendet werden.</p> <p>■ Im Falle späterer Neuinstallationen sind neue Kabel zu verwenden.</p>	<p>■ L' installation doit être effectuée par des installateurs qualifiés, conformément à la norme HD 384.</p> <p>■ Cette fixation de Classe II, doit être installée de façon à ce que les pièces en métal exposées ne puissent pas faire contact électrique avec les pièces de l' installation électrique reliées à un conducteur de protection.</p> <p>■ Les TensoATTACCHI / miniTensoATTACCHI CONTRAPPOSTI doivent être installés de façon à ce que les ampoules R7s soient horizontales ou avec une inclinaison inférieure à 4°.</p> <p>■ Les chevilles (5) fournies sont de type universel et conviennent par conséquent à la plupart des murs en bon état; pour des applications sur des murs particulières, il faudra utiliser des chevilles adéquates.</p> <p>■ Avant d' installer les câbles, vérifier que les chevilles soient bien fixées aux murs.</p> <p>■ Ne pas utiliser sous aucun prétexte les TensoALIMENTATORI / miniTensoALIMENTATORI pour soutenir les TensoCAVI.</p> <p>■ Toute éventuelle ré-installation doit être effectuée avec des câbles nouveaux.</p>	<p>■ La instalación debe ser efectuada por técnicos calificados en el pleno respeto de la normativa HD 384.</p> <p>■ Este dispositivo conector de Clase II, debe instalarse de forma que las partes metálicas expuestas no estén en contacto eléctrico con partes de la instalación eléctrica conectadas a un conductor de protección.</p> <p>■ Los TensoATTACCHI / miniTensoATTACCHI CONTRAPPOSTI deben instalarse de manera que las bombillas R7s queden horizontales, o de cualquier manera, con una inclinación no superior a 4°.</p> <p>■ Los tacos de expansión (5) en dotación son de tipo universal y por lo tanto aptos para la mayor parte de las paredes, siempre que las mismas están en buenas condiciones; para aplicaciones en paredes particulares se tendrán que usar tacos adecuados.</p> <p>■ Antes de instalar los cables, verificar que los tacos estén perfectamente empotrados en las paredes.</p> <p>■ No utilizar por ningún motivo los TensoALIMENTATORI / miniTensoALIMENTATORI para sostener a los TensoCAVI.</p> <p>■ Eventuales reinstalaciones deben efectuarse con cables nuevos.</p>
Tutela dell'ambiente	Protecting the environment	Umweltschutzhinweis	Protection de l'environnement	Tutela del ambiente
<p>■ Onde tutelare l'ambiente, non buttate l'apparecchio tra i normali rifiuti al termine della sua vita utile, ma portatelo presso i punti di raccolta specifici per questi rifiuti previsti dalla normativa vigente.</p>	<p>■ To protect our environment, please do not dispose of this luminaire together with ordinary refuse when its working life comes to an end. Provision has been made by law for special collection points for refuse of this kind; please take it to one of these. Thank you.</p>	<p>■ Bitten geben Sie diese Leuchte am Ende ihrer Nutzungsdauer nicht in den Hausmüll, sondern liefern Sie bei einer gemäß den einschlägigen Bestimmungen geeigneten Recycling-Einrichtung ab.</p>	<p>■ A fin de protéger l'environnement, ne jetez pas l'appareil dans les ordures normales à la fin de sa durée de vie utile; portez-le dans un des centres de collecte spécialement prévus pour ces déchets par la réglementation en vigueur.</p>	<p>■ Con el fin de tutelar el ambiente, no tire el aparato entre los desechos normales al final de su vida útil. Liévelo a un centro de recogida específico para este tipo de desechos previsto por las normativas vigentes.</p>

CINI&NILS declina ogni responsabilità per eventuali danni che potessero verificarsi a seguito del cedimento dei muri nonché per impieghi differenti da quelli sopra indicati.


CINI&NILS accept no responsibility for any damage arising from crumbling walls or any use other than those specified above.

CINI&NILS haftet in keinem Fall für Schäden, die durch ein eventuelles Nachgeben von Wänden oder durch eine unsachgemäße, den vorstehenden Angaben nicht entsprechende Verwendung verursacht werden sollten.














CINI&NILS décline toute responsabilité pour d'éventuels dommages qui pourraient se produire suite à l'affaissement des murs, et à des utilisations différentes de ceux mentionnées ci-dessus.

CINI&NILS declina toda responsabilidad por eventuales daños que pudieran verificarse como consecuencia de la deformación de las paredes y por empleos diferentes a aquellos aquí indicados.

CONTENUTO DELL'IMBALLO
BOX CONTENTS
PACKUNGsinHALT
CONTENU DE L'EMBALLAGE
CONTENIDO DE LA CONFECCIÓN




DUE ACCENSIONI
TWO SWITCH-POINTS
ZWEI SCHALTMÖGLICHKEITEN
DEUX POINTS D'ALLUMAGE
DOS ENCENDIDOS

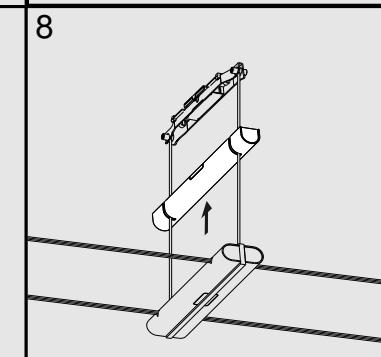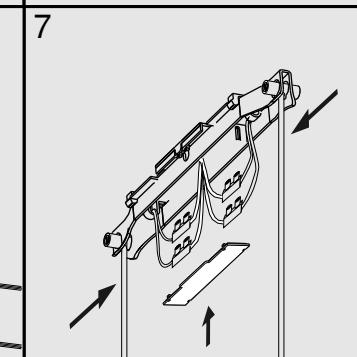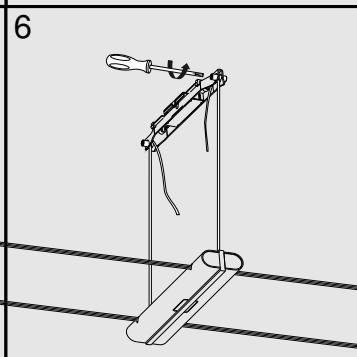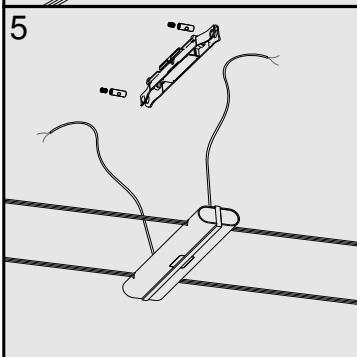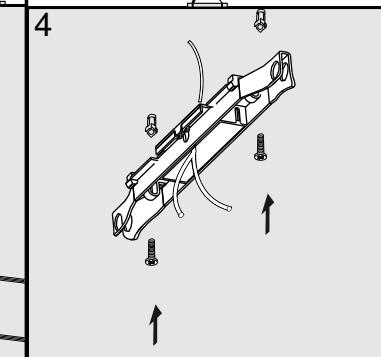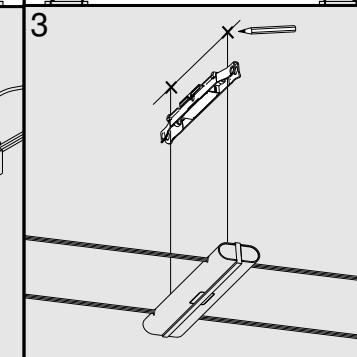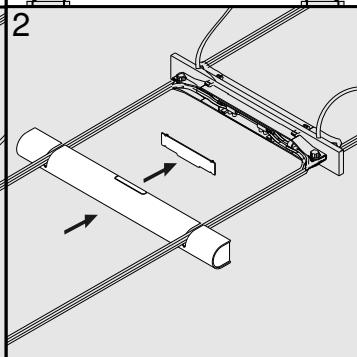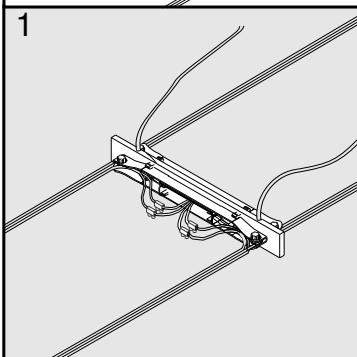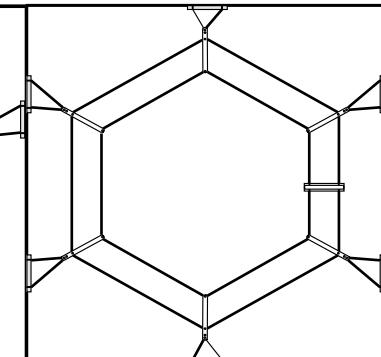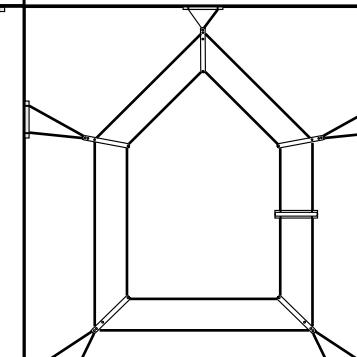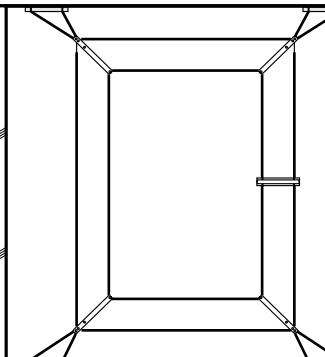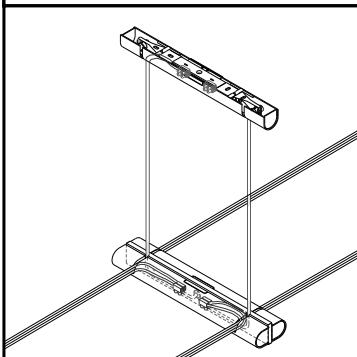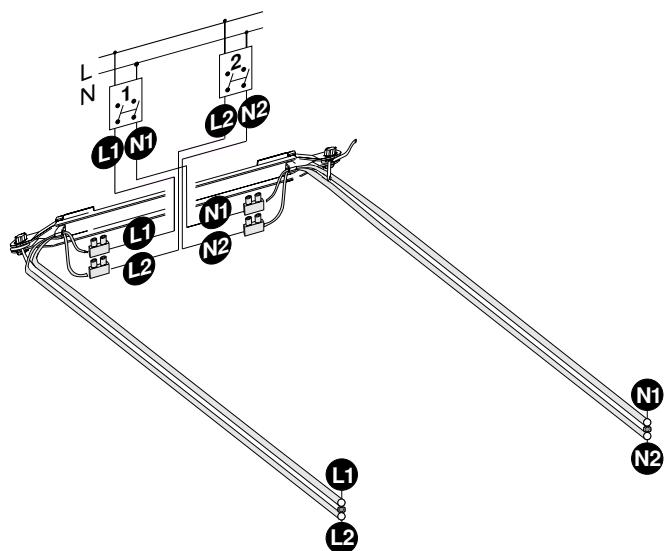


COD. 722 TensoAttacchi Contrapposti con TensoAlimentatori chrome

COD. 754 TensoAttacchi Contrapposti con TensoAlimentatori silver

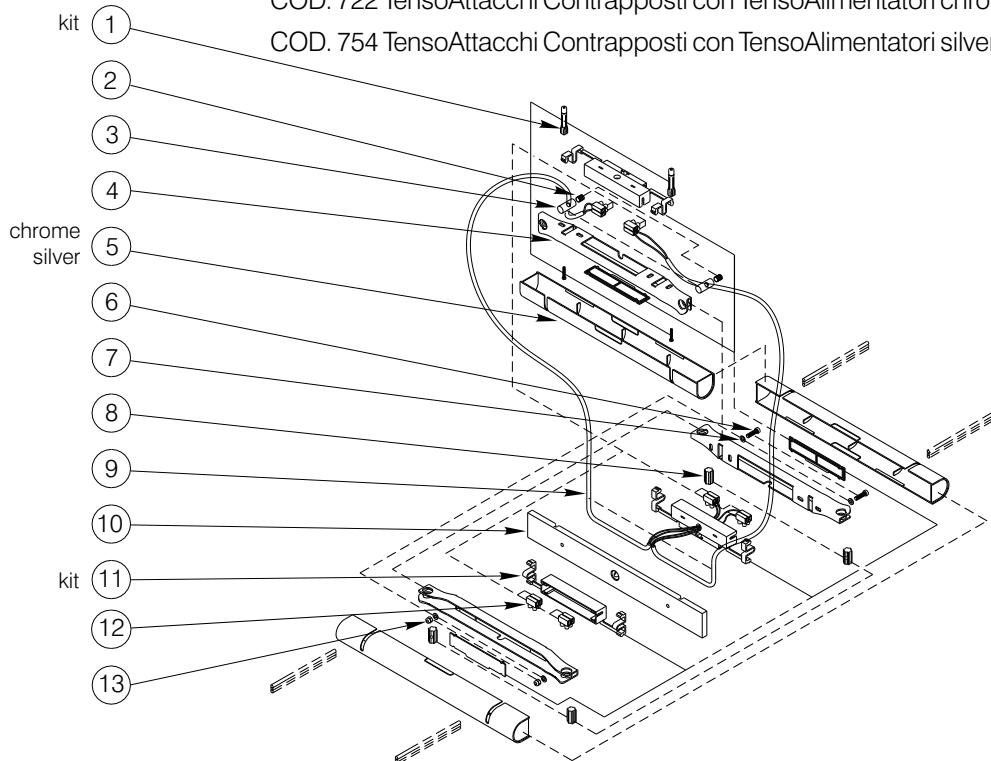

COD. 303 miniTensoAttacchi Contrapposti con TensoAlimentatori chrome

COD. 331 miniTensoAttacchi Contrapposti con TensoAlimentatori silver

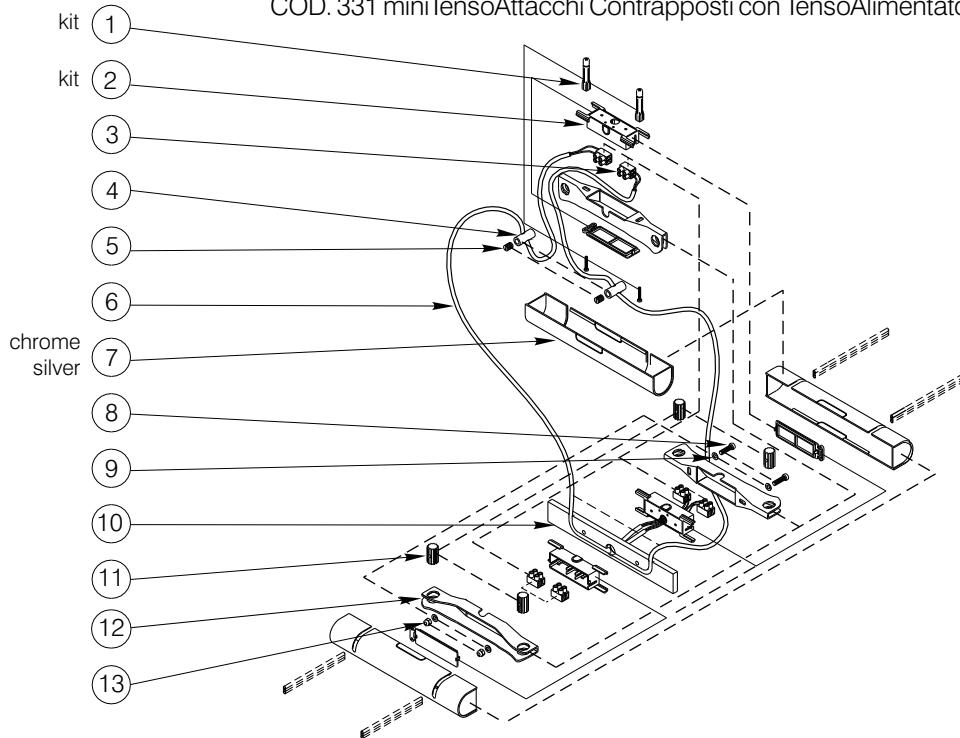

Ricambi - Spare parts - Ersatzteile - Rechangees - Recambios

Se desiderate:

- monografie
 - progetti illuminotecnici
 - i luoghi dove acquistare
 - informazioni
- chiamate il numero verde 800-218731
da lunedì a venerdì
dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18
oppure inviate un fax 02-3801.1010
e-mail: info@cinienils.com
www.cinienils.com

To ask for:

- monographs
 - lighting designs
 - where to buy
 - information
- call +39-02-334307.1
from Monday to Friday
from 9 am to 1 pm and from 2 pm to 6 pm
or write a fax to +39-02-3801.1010
e-mail: info@cinienils.com
www.cinienils.com

Sind Sie interessiert an:

- Produkt-Monographien
 - lichttechnischen Planungen
 - Händlerverzeichnis
 - Informationen
- Rufen Sie: +39-02-334307.1
Montags bis Freitags
von 9 bis 13 und von 14 bis 18 Uhr
oder Fax an: +39-02-3801.1010
E-Mail: info@cinienils.com
www.cinienils.com

Pour demander:

- des monographies
 - des projets d'éclairagisme
 - où acheter
 - des informations
- appelez +39-02-334307.1
du lundi au vendredi
de 9 h à 13 h et de 14 h à 18 h
ou envoyez un fax +39-02-3801.1010
e-mail: info@cinienils.com
www.cinienils.com

Para solicitar:

- monografías
 - proyectos luminotécnicos
 - nuestros distribuidores
 - informaciones
- llame al +39-02-334307.1
de lunes a viernes
de las 9 a las 13 horas y de las 14 a las 18 horas
o envíe un fax al +39-02-3801.1010
e-mail: info@cinienils.com
www.cinienils.com

CIN & NILS®